



Nuestro compromiso con las personas

Christian Cenera Villegas
Burgos, 29 de marzo de 2017



Guía del

**Camino de Santiago
en Castilla y León**




**Orientada a la
accesibilidad**






QUIÉNES SOMOS

- ✓ ***COCEMFE CASTILLA Y LEÓN, es la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León.***
- ✓ Constituida el 19 de mayo de 2005 que agrupa a las provincias de Palencia, Burgos, Soria y León.
- ✓ Está integrada por 46 asociaciones locales de personas con discapacidad física y orgánica y tres entidades autonómicas, ADAMPI Castilla y León (la asociación de personas amputadas de Castilla y León), la Federación de Fibromialgia y fatiga crónica de Castilla y León y FEPACYL, la Federación de Parkinson de Castilla y León.
- ✓ Tiene carácter abierto, pudiendo integrarse en la misma las Federaciones que se dediquen a la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

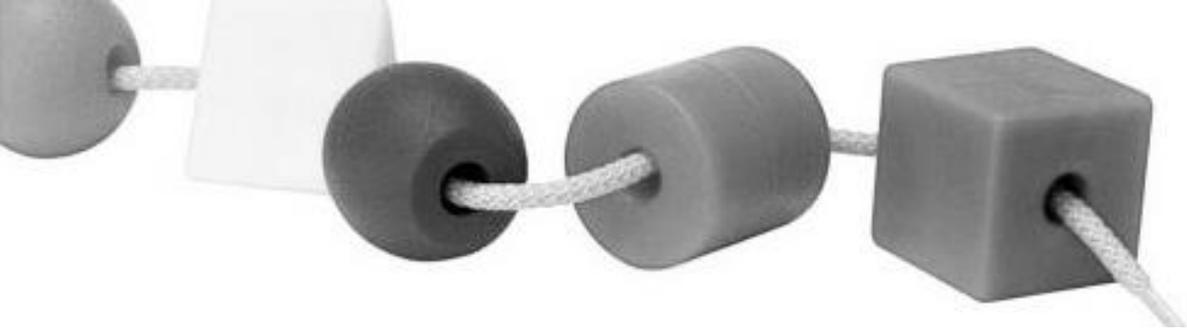

ENTIDADES MIEMBRO



Nuestra política de calidad es un marco de referencia que permite el cumplimiento de la misión de la Entidad a través de la puesta en práctica de acciones que se comprometan con la mejora continua y la prestación de servicios desde el principio de la eficacia, la transparencia y la optimización y economía de nuestros recursos.



SERVICIOS

empleo

Formación para el empleo

Agencia de colocación

Servicio de integración
laboral

Prácticas en empresa

apoyo al autoempleo

Información de conceptos
y normativa básica

Formación a
empreendedores

Derivación a servicios
especializados

promoción de autonomía personal

Terapia ocupacional

Logopeda neurológica

Neurorehabilitación

Fisioterapia neurológica

Promoción autonomía
personal a través de las TICs

Rehabilitación acuática

Atención y asesoramiento
sexológico

Hipoterapia

ocio y tiempo libre

Ocio y Tiempo Libre

Escuela de carovelismo

Golf adaptado

Programa de vacaciones

Teatro/baile

Senderismo adaptado
en espacios naturales
(joellette)

apoyo a cuidadores

Formación

Autocuidado

Grupos de ayuda mutua

Risoterapia

Eutonía

Grupos psicoeducativos

Actividades de ocio y
tiempo libre



servicios de coaching

Coaching grupal

Coaching individual
aplicado a desarrollo
personal

Empoderamiento y
búsqueda de empleo

asesoramiento jurídico

Información
jurídico-legal

Asesoramiento profesional
especializado en materia de
discapacidad

Promoción y defensa de los
derechos de las personas con
discapacidad

intervención social, información y asesoramiento/ recursos/ prestaciones

Información, orientación y
asesoramiento profesional
sobre recursos sociales y
sanitarios

Prestaciones económicas,
sociales y de empleo

accesibilidad universal

Información y asesoramiento

Consultoría en accesibilidad
universal

Seguimiento y comprobación
de planes de accesibilidad

Formación y promoción de la
accesibilidad universal



COCEMFE CASTILLA Y LEÓN



OBJETIVO DE LA GUÍA DEL CAMINO DE SANTIAGO EN CASTILLA Y LEÓN



- **Ayudar al peregrino con movilidad reducida a transitar el Camino Francés a su paso por:**
 - BURGOS
 - PALENCIA
 - LEÓN
- **Ofreciendo información sobre los recursos turísticos, hosteleros y entornos accesibles que puede visitar y disfrutar.**
- **Se desarrollan las rutas históricas para realizar el Camino.**
- **Se ofrecen estadísticas de Peregrinos en los últimos años.**

ETAPA EJEMPLO : REDECILLA DEL CAMINO – BELORADO 12,5 Km

Etapa 1: Redecilla del Camino - Belorado

Distancia: 12,5 km.
Dificultad: Baja
Visita recomendada: Centro de Promoción Jacobea en Belorado



- Resumen del recorrido que se realizará durante la etapa.
- Evaluación de la accesibilidad en cada zona.
- Descripción de cada una de las localidades a recorrer.
- Análisis de los principales lugares de interés cultural de cada localidad.
- Se ofrece una tabla con los alojamientos recomendados en cada zona

Alojamiento recomendado inicio de etapa

| ALBERGUE SAN LÁZARO | |  |
|--|--|--|
| Dirección | C/ Mayor s/n. En frente de la Iglesia. En Redecilla del Camino (Burgos) | |
| Fechas apertura, horario | Todo el año, de 6,00 a 22:00 | |
| Plazas, precio, tfno., mail | 8 accesibles (40 totales), 5 €/persona, tfno.: 947585221 / 686563548, albergue-redeci@terra.es | |
| Servicios | Comedor, cocina, lavadora, internet, teléfono. | |
| ACCESO EXTERIOR, ITINERARIOS, SEÑALIZACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | | |
| Acceso | A través de la puerta de 80cms del propio albergue, que tiene un peldaño de 7cms. |  |
| Itinerarios y señalización | Los itinerarios son accesibles con anchuras de pasillo de 130 cm y radios de giro. No existe señalización. | |
| Recepción | Dispone de espacio de aproximación y giro. La iluminación es pobre. | |
| Información y comunicación | No dispone de información ni sistemas de comunicación adaptados. Información en tablón no accesible. | |
| ASEO GENERAL ACCESIBLE | | |
| Espacios | La puerta abre hacia dentro. El espacio de maniobra es de 150 cm. de diámetro. | |
| Iluminación e interruptor | La iluminación es accesible. No dispone de sistema de alarma. Sí iluminación de emergencia. | |
| Sanitarios, grifos, apoyos | El sanitario tiene una altura de 46 cm. No tiene espacio de transferencia y un solo apoyo. |  |
| Ducha accesible | Dispone de un rociador extensible. Tiene espacio de transferencia. Tiene dos barras horizontales a 94cm. Dispone de asiento de ducha portátil. Plato enrasado con el pavimento pero con resalte en el borde. | |
| DORMITORIO ACCESIBLE | | |
| Espacios paso, giro y aprox. | Los espacios de paso y giro son adecuados. También la aproximación dependiendo de la ocupación. |  |
| Iluminación e interruptor | La iluminación es adecuada, aunque el suelo deslumbra y no es antideslizante, no dispone de lámparas individuales. | |
| Mobiliario | Dispone de una habitación con 8 literas en planta baja. | |
| Aseo con ducha | Dispone de baño independiente en la habitación y es de uso privado para esa habitación. | |
| COMEDORES, SALAS DE ESTAR Y MOBILIARIO | | |
| Espacios paso, giro y aprox. | El acceso y los espacios de paso, giro y aproximación son adecuados, salvo un peldaño para salir al patio y comedor. |  |
| Iluminación, suelo | La iluminación es correcta y el suelo antideslizante y contrastado con las paredes. | |
| Mobiliario | Las mesas del comedor de planta baja permiten la incorporación con silla y el mobiliario es accesible. La cocina es pequeña y no accesible pues está en el primer piso y no hay ascensor. | |
| Zona de descanso | Existe un patio pero con un peldaño de 9cms. | |

Alojamiento recomendado final de etapa

| HOTEL Y ALBERGUE A SANTIAGO | |  |
|--|---|---|
| Dirección | Camino de Redoña s/n en Belorado (Burgos) | |
| Fechas apertura, horario | Del 15 de Marzo al 31 de Octubre, de 7,00 a 23:00 | |
| Plazas, precio, tfno., mail | Albergue (86 totales), 5 €/pers, hotel 2 accesibles (24 totales), 40€ hab. doble. tfno.: 947562164 / 677811847, albergueasantiago@hotmail.com www.a-santiago.es | |
| Servicios | Comedor, cocina, lavadora, internet, teléfono público, piscina, jardines. | |
| ACCESO EXTERIOR, ITINERARIOS, SEÑALIZACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | | |
| Acceso | Desde el aparcamiento a través de un terreno en pendiente (2,5%), caminando a través de una fuerte rampa, hasta la puerta automática accesible sin resaltes ni obstáculos. |  |
| Itinerarios y señalización | Los itinerarios son accesibles en recepción, no así en los accesos a las habitaciones, con pendientes (11%) muy largas, pasillos de 115 cm. sin zonas de giro y con resaltes. El acceso a la piscina no está adaptado. No existe señalización accesible. | |
| Recepción | Dispone de espacio de aproximación y giro. La iluminación es suficiente. | |
| Información y comunicación | No dispone de información ni sistemas de comunicación adaptados. Información en tablón no accesible. | |
| ASEO GENERAL ACCESIBLE | | |
| Espacios | La puerta abre hacia dentro. No hay espacio de maniobra ni de aproximación. | |
| Iluminación e interruptor | La iluminación es accesible. No dispone de sistema de alarma, si iluminación de emergencia. |  |
| Sanitarios, grifos, apoyos | El sanitario no está adaptado. No tiene espacio de transferencia y ni apoyos. El lavabo tiene altura correcta y fácil accionamiento. | |
| Ducha accesible | El aseo general no dispone de ducha. | |
| DORMITORIO ACCESIBLE | | |
| Espacios paso, giro y aprox. | Los espacios de paso y giro son inadecuados. No dispone de zona de aproximación adecuada y hay resaltes en el suelo. |  |
| Iluminación e interruptor | La iluminación es adecuada, dispone de lámparas individuales y los mecanismos son correctos. | |
| Mobiliario | Dispone de una habitación con 2 camas. | |
| Aseo con ducha | Dispone de baño independiente en la habitación y es de uso privado para esa habitación, pero no está adaptado. | |
| COMEDORES, SALAS DE ESTAR Y MOBILIARIO | | |
| Espacios paso, giro y aprox. | El acceso y los espacios de paso, giro y aproximación son adecuados, en el comedor de menú, el acceso al comedor de peregrinos, cocina y lavaderos se hace muy complicado a través de una rampa mayor del 15% con pavimento y pasamanos incorrectos. |  |
| Iluminación, suelo | La iluminación es correcta y el suelo antideslizante y contrastado con las paredes. | |
| Mobiliario | Las mesas del comedor permiten la incorporación con silla y el mobiliario no está adaptado. La cocina no tiene mobiliario adaptado. | |
| Zona de descanso | Existen varias zonas de recreo y descanso como jardín y piscina sin adaptar. | |

ACCESIBILIDAD CAMINO DE SANTIAGO

❖ Objetivo

El objetivo con el que se han desarrollado estas fichas de accesibilidad es facilitar a los actuales y futuros gestores de alojamientos del Camino de Santiago una guía sencilla para poder evaluar y mejorar las medidas de inclusión de accesibilidad en sus alojamientos.




**ALOJAMIENTOS
ACCESIBLES EN EL
CAMINO DE SANTIAGO**



COCEMFE CASTILLA Y LEÓN




VESTÍBULO Y RECEPCIÓN

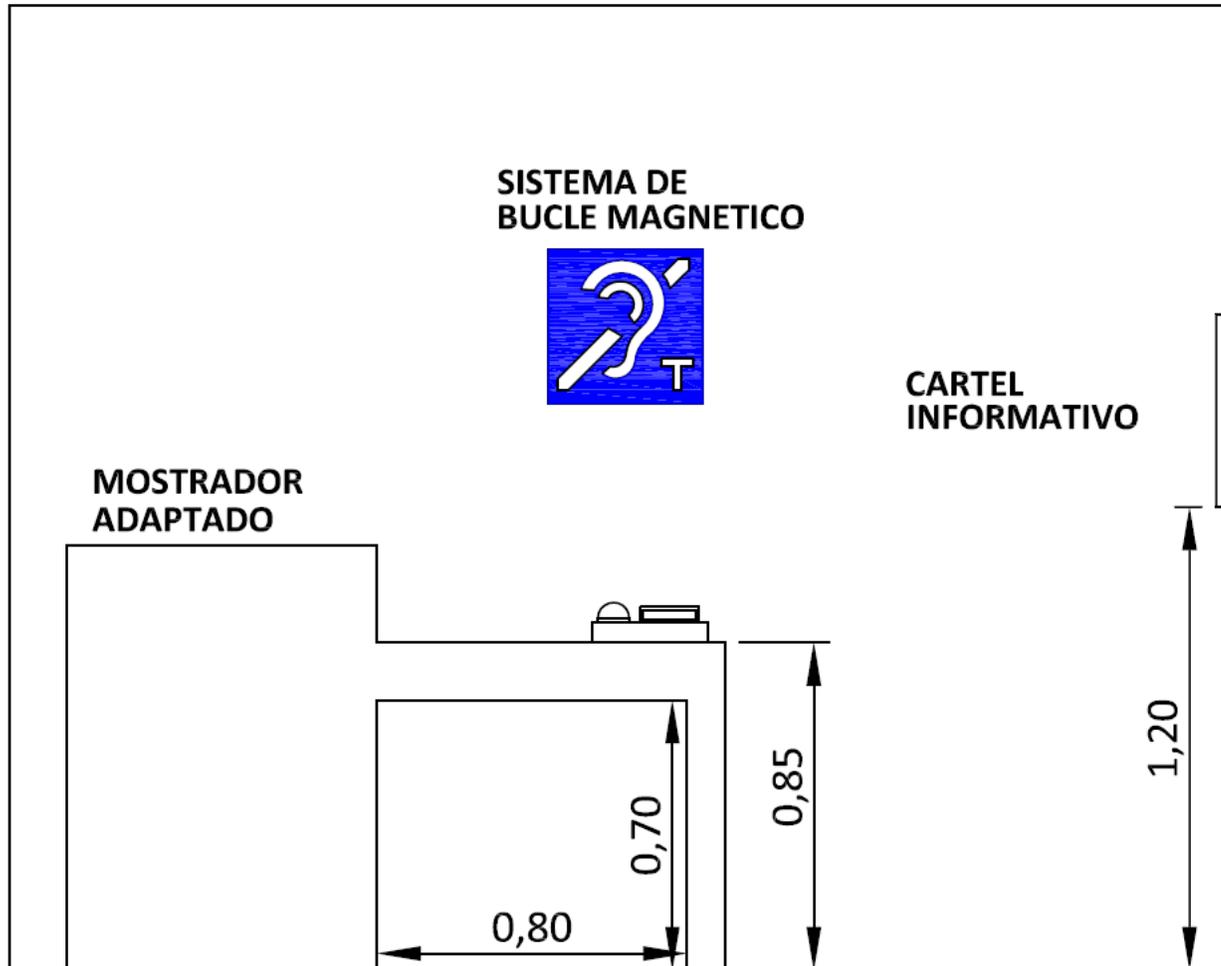



| 2. VESTÍBULO Y MOSTRADOR | | |
|-----------------------------------|---|---|
| VESTÍBULO | | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Carteles informativos de ubicación a una altura de 120 cm. | <input type="checkbox"/> |
| | Dimensiones mínimas en vestíbulo ($\varnothing = 1,50$ m.) | <input type="checkbox"/> |
| | Iluminación general mínima | <input type="checkbox"/> |
| MOSTRADOR | | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Mostrador accesible | <input type="checkbox"/> |
| | Iluminación alta y no deslumbrante | <input type="checkbox"/> |
| SISTEMA DE BUCLE MAGNÉTICO | | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Instalación de sistema de bucle magnético | <input type="checkbox"/> |
| INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Carteles con la información general fácilmente comprensible y accesible | <input type="checkbox"/> |
| | Disposición de un teléfono adaptado | <input type="checkbox"/> |
| | Información escrita en braille | <input type="checkbox"/> |

COMUNICACIONES HORIZONTALES


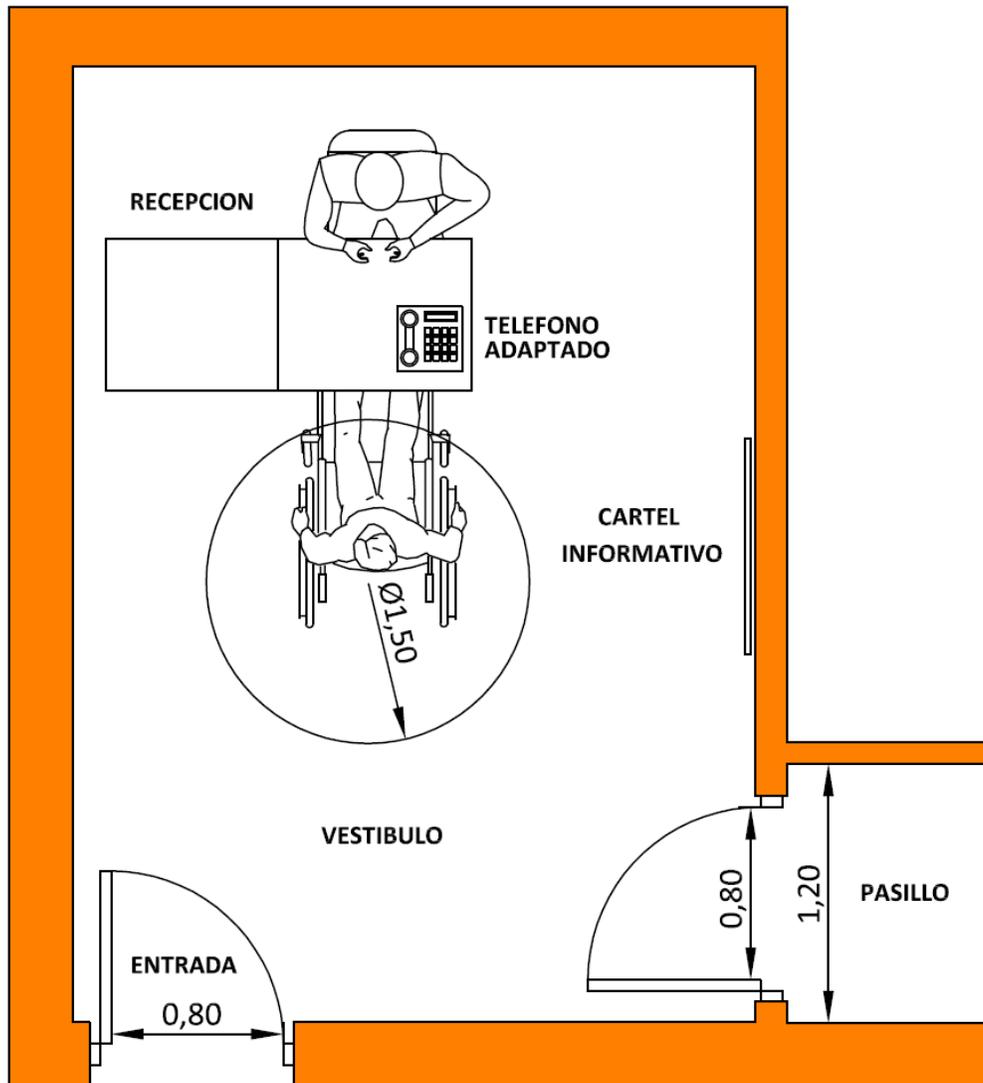


| 3.COMUNICACIONES HORIZONTALES | | |
|-----------------------------------|---|---|
| PASILLOS | | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Comunicación del itinerario horizontal accesible | |
| | Ancho de pasillo mínimo 120 cm. | |
| | Longitud máxima de pasillo sin espacio para giro 10 m. | |
| | Puertas de paso: anchura libre 80 cm. y mecanismos de fácil apertura | |
| | Altura libre mínima 2,20 m. | |
| | Pavimento duro, antideslizante y acabado contrastado | |
| | Tapas de arquetas y registros enrasadas con el suelo | |
| RAMPAS | | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Los posibles escalones estarán salvados con rampa | |
| | Ancho mínimo de rampa 120 cm. | |
| | Zona de descanso anterior y posterior a la rampa de $\varnothing = 1,50$ m. | |
| | Bandas táctiles de diferente color y textura | |
| | Pasamanos dobles a ambos lados a partir de 18,5 cm. de desnivel | |
| ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN | | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Iluminación mínima e uniforme | |
| | Iluminación directa sobre carteles informativos y accesos | |
| | Se evitarán zonas oscuras y deslumbramientos | |
| | Las paredes tendrán contraste cromático | |
| | Los recorridos estarán convenientemente señalizados | |
| | Dispositivos automáticos de presencia en pasillos | |



COMUNICACIONES VERTICALES

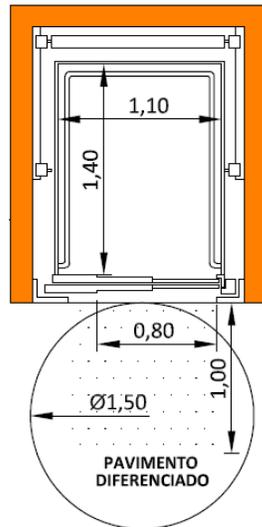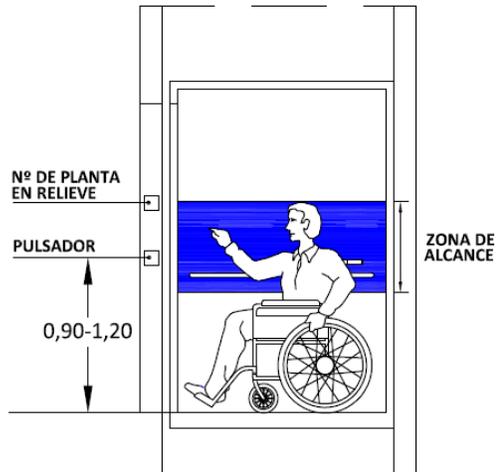

| 4.COMUNICACIONES VERTICALES | | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
|-------------------------------|--|---|
| ESCALERAS | | |
| Condiciones generales | | |
| | Existe itinerario accesible alternativo | |
| | Bandas táctiles al comienzo y final | |
| | Ancho mínimo libre de paso 1,20 m. | |
| | Profundidad y anchura de los rellanos de 1,20 m. | |
| | Altura libre de paso 2,20 m. | |
| | Iluminación mínima a nivel de escalones | |
| Peldaños | | |
| | Dimensiones de huellas entre 28-34 cm. y tabicas 15- 17,5 cm. | |
| | Número máximo de peldaños seguidos: 12 | |
| | Inclinación máxima de la tabica 15° | |
| | Franjas antideslizantes en las huellas de 3 cm. de anchura | |
| Pasamanos | | |
| | Pasamanos | Doble (90-105/65-75)cm. Ambos lados Continuos |
| | Prolongación horizontal de 30 cm. | |
| | Barandilla lateral con barrotos de protección si altura > 55 cm. | |
| | Separación de barrotos < 10 cm. | |
| ASCENSORES | | |
| | Espacio de aproximación en los accesos de $\varnothing = 1,50$ m. | |
| | Bandas táctiles en las entradas de 1m. x el ancho de la puerta | |
| | Indicadores de planta en el exterior a altura entre 1,40-1,60 m. | |
| Cabinas | | |
| | Mismo nivel entre plataforma y acceso | |
| | Dimensiones mínimas 1,10 x 1,40 m. con puerta de 0,80 m. | |
| | Suelo antideslizante y pasamanos a altura de 0,90 m. | |
| | Señalización visual y acústica | |
| | Botonera en altorrelieve y braille a una altura entre 0,90-1,20 m. | |
| ELEVADORES ESPECIALES | | |
| | No interrumpen el ancho mínimo libre de paso | |
| Plataformas elevadoras | | |
| | Dimensiones mínimas de la plataforma 1,10 x 1,40 m. | |
| | Mandos a altura accesible entre 0,80-1,20 m. | |

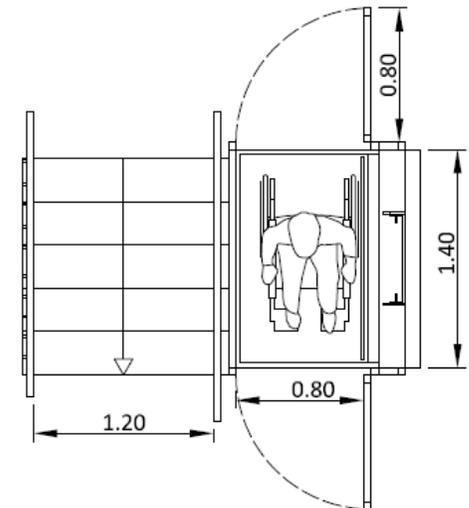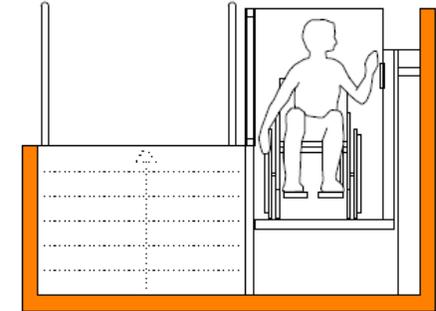


ASEO GENERAL ACCESIBLE

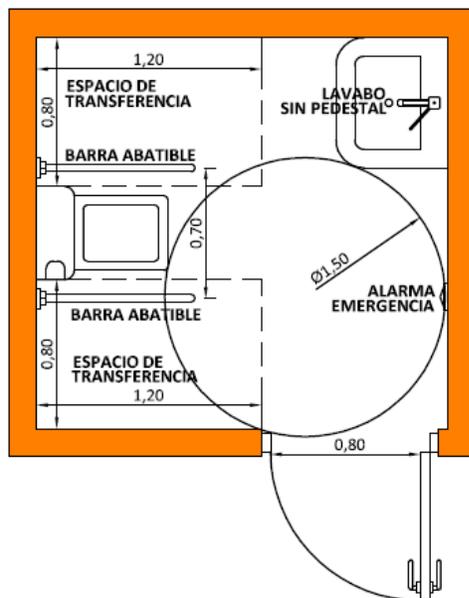
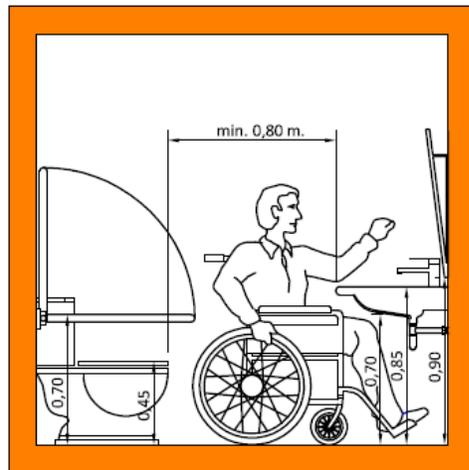


| 5. ASEO GENERAL ACCESIBLE | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ACCESO Y CIRCULACIÓN | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Al menos habrá uno por cada diez comunes | | |
| | Itinerario accesible hasta el aseo | | |
| | Señalización direccional en pasillo y cartel informativo | | |
| | Puerta accesible | Ancho ≥ 80 cm. | |
| | | Mecanismo fácil apertura | |
| | | Abatible hacia fuera o corredera | |
| | Suelo enrasado, antideslizante, no reflectante y contrastado | | |
| | Giro mínimo de maniobra $\varnothing = 1,50$ m. | | |
| ILUMINACIÓN, EMERGENCIA Y ACCESORIOS | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Tipo y situación de interruptores y accesorios | $70 \leq h \leq 120$ cm. | |
| | | Fácil accionamiento | |
| | | \neq cromatismo | |
| | Iluminación mínima y sin temporizador | | |
| | Sistema de aviso en caso de emergencia | | |
| | Avisador acústico y visual de alarma de incendios | | |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Espacio de aproximación y paso mínimo entre sanitarios | 80 cm. | |
| Lavabo | | | |
| | Sin pedestal, situado a 85 cm. de altura y con un espacio libre debajo ≥ 70 cm. | | |
| | Anclaje firme y aristas redondeadas | | |
| | Grifo | monomando o automático adaptado | |
| | | temperatura limitada | |
| | Espejo colocado a altura 90 cm. | | |
| Inodoro | | | |
| | Altura adecuada entre 45-50 cm. | | |
| | Mecanismo de descarga de gran superficie o palanca | | |
| | Espacio de transferencia lateral 80x120 cm. | | |
| | Barras de apoyo abatibles | | |



DORMITORIO ACCESIBLE

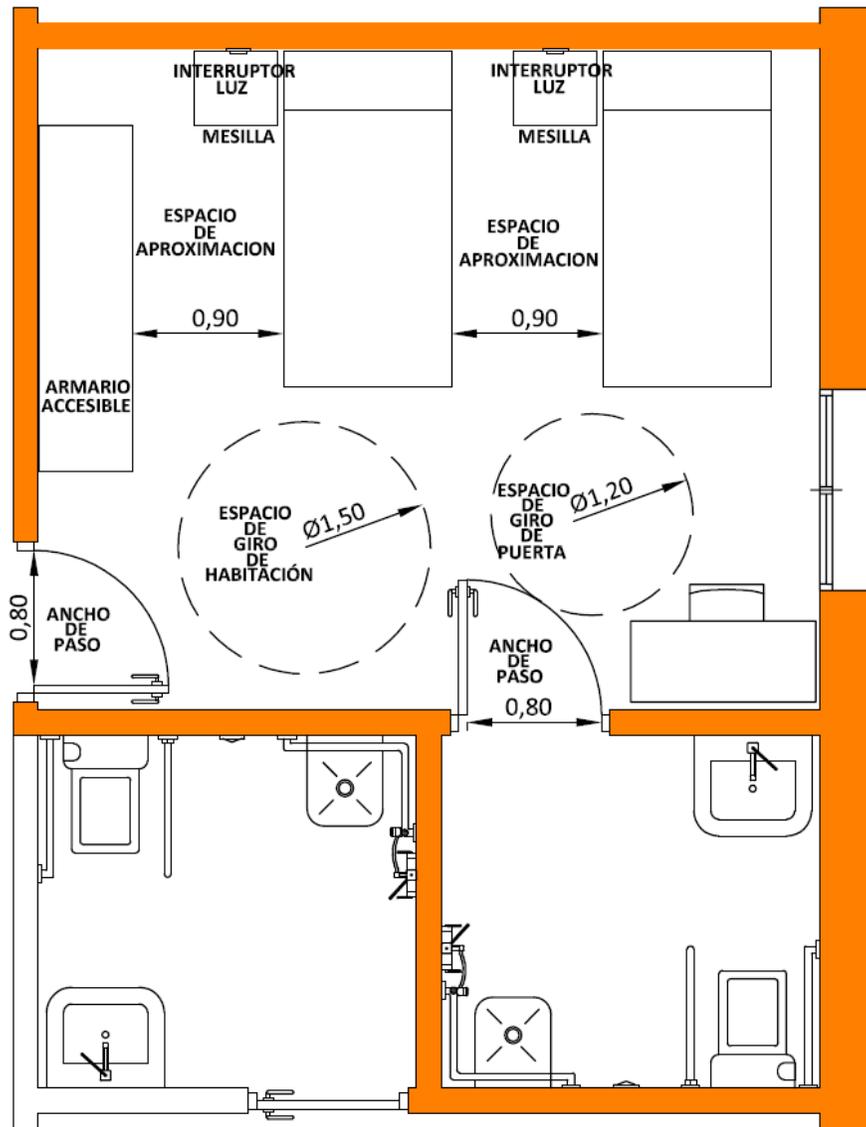

| 6. DORMITORIO ACCESIBLE | | |
|--|--|---|
| CARACTERÍSTICAS DEL DORMITORIO Y MOBILIARIO | | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dormitorio | | |
| Itinerario libre de obstáculos | | |
| Ancho de paso mínimo 90 cm. | | |
| Espacio de giro de 1,50 m. | | |
| Interruptores y enchufes altura comprendida entre 40-120 cm. | | |
| Interruptor accionable desde la cama | | |
| Iluminación general adecuada | | |
| Lámpara de mesilla | | |
| Suelo firme y no deslizante | | |
| Mobiliario | | |
| Cama con altura entre 45-50 cm. | | |
| La cama no será litera | | |
| Espacio lateral de aproximación a la cama de 90 cm. | | |
| Cama para posibles acompañantes | | |
| Mesilla de noche de altura 55 cm. | | |
| Altura máxima del mobiliario 120 cm. | | |
| Cajones con asa y tope | | |
| ASEO CON DUCHA ACCESIBLE | | |
| La puerta no interferirá en el espacio de maniobra y circulación | | |
| Deberá cumplir las mismas condiciones que el aseo accesible (P.5) | | |
| Ducha | | |
| Plato de ducha enrasado con el pavimento | | |
| Superficie antideslizante | | |
| Pendiente máxima 2% | | |
| Grifo monomando con válvula termostática altura 70-120 cm. | | |
| Rociador fijo y extensible manual con soporte a 70-120 cm. | | |
| Asiento dimensiones 45x45x45 cm. | | |
| Espacio de transferencia 80x120 cm. | | |
| Espacio mínimo uso de ducha 80x120 cm. | | |
| Barras de apoyo de $\varnothing=4$ cm. separadas 5 cm. de la pared | | |
| Barra horizontal de 70 cm. de longitud a 75 cm. de altura | | |
| Barra vertical de 120 cm. de longitud a una distancia de 60 cm. | | |

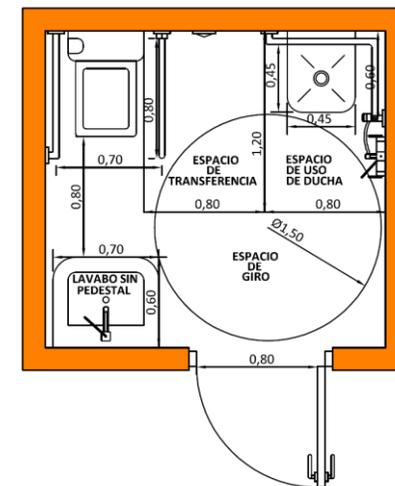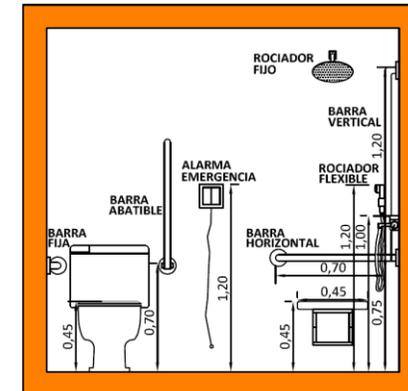

COMEDORES, SALAS DE ESTAR Y MOBILIARIO

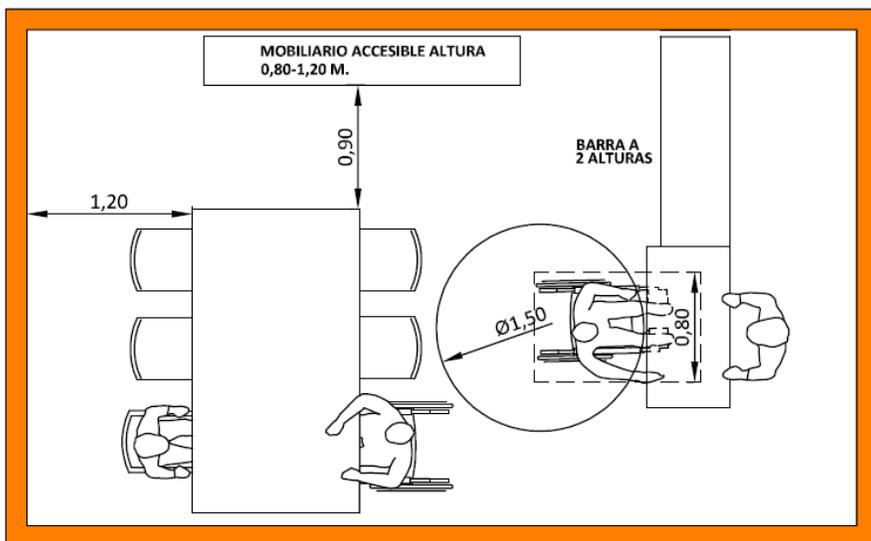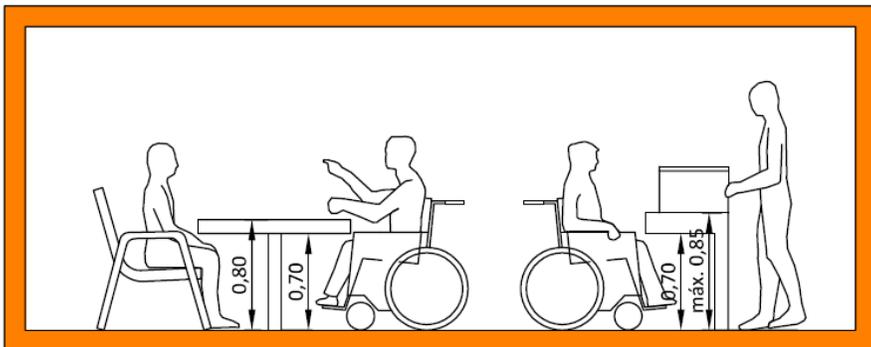

| 7.COMEDORES, SALAS DE ESTAR Y MOBILIARIO | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| COMEDORES Y SALAS DE ESTAR | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Ancho mínimo de la puerta 80 cm., contrastada en color | | |
| | Suelo no deslizante y color contrastado con paredes | | |
| | Alfombras adheridas al suelo o encastradas | | |
| | Paso entre mobiliario al menos 90 cm. | | |
| | Zona de giro de $\varnothing = 150$ cm. | | |
| | Iluminación general y puntual adecuada | | |
| MOBILIARIO | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Barra de cafetería en dos alturas accesible | | |
| | Sillas con respaldo y no fijas | | |
| | Mesas accesibles para incorporarse | | |
| | Mobiliario a altura accesible | | |
| | Zonas de descanso | | |
| | Asientos para descanso con respaldo y reposabrazos | | |

SISTEMAS DE EMERGENCIA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

| 8. SISTEMAS DE EMERGENCIA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | | |
|---|---|---|
| SISTEMA DE EMERGENCIA | | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Protección contra incendios | | |
| | Plano en habitaciones y puntos comunes | |
| | Señalización de itinerarios y salidas de emergencia accesibles | |
| | Alarma acústica y visual | |
| | Sistema de aviso y alarma visual y acústica en aseos | |
| | Puerta de emergencia accesible | |
| SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Señalización | | |
| | Rótulo del alojamiento en fachada | |
| | Itinerarios indicados con pictogramas y flechas | |
| | Carteles informativos sencillos | |
| | Señalización de estancias: altura, altorrelieve, braille, contraste | |
| Información | | |
| | Tablón de anuncios con tarifas, horarios y servicios | |
| | Información disponible en braille | |
| | Plano táctil de los recorridos | |
| | Página web accesible | |
| | Permitir reservas a personas con discapacidad y acompañantes | |
| Comunicación | | |
| | Sistema de bucle magnético en recepción | |

NORMATIVA

- **Real Decreto 173/2010, Código Técnico de la Edificación. DB-SUA: Seguridad de Utilización y Accesibilidad**
- **Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras**
- **Decreto 217/2001, Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León**
- **Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.**
- **Ley 27/2007 de 23 de octubre, por la que se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo ciegas.**
- **Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías.**
- **Orden de 25 de septiembre de 1979, Prevención de Incendios en Establecimientos Turísticos**
Normativa de Alojamientos Turísticos en Castilla y León



COCEMFE CASTILLA Y LEÓN



Norma Internacional ISO sobre Turismo Accesible

Promovido por la OMT y la Fundación ONCE, y con el apoyo de AENOR, arranca un **proyecto** para elaborar **una norma** internacional **ISO sobre Turismo Accesible** en el comité técnico ISO/TC 228 Turismo y servicios relacionados. La futura norma ISO aspira a convertirse en una herramienta única, global y flexible para el sector turístico en sentido amplio, incluyendo a operadores, gestores de destinos o pymes, entre otros.

**OMT Y ONCE CON EL APOYO DE AENOR IMPULSAN UNA
NORMA ISO GLOBAL DE TURISMO ACCESIBLE PARA TODOS**

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

Cualquier consulta:

arquitectotecnico.cocemfe@gmail.com

Guía
del

*Camino de Santiago
en Castilla y León*



Orientada a la
accesibilidad

